2026.10.14 13:19:20
KARMEN PODGORNIK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - KSD d.o.o. Ajdovščina

Evidenčna oznaka:	2300-18/12561-26/95128
Naročnik:	KOMUNALA AJDOVŠČINA D.O.O. GORIŠKA CESTA 23 B 5270 Ajdovščina
Naročilo:	5. aneks k Pogodbi o poslovnem sodelovanju 26/160 št. , PG-2700-16/25946-26/98209, z dne 01.01.2026 Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 26/160, z dne 23.03.2021
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Nova Gorica,	14.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-18/12561-26/95128

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Vipava, OŠ Draga Bajca

Številka vzorca: 26/95128

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: KOMUNALA AJDOVŠČINA D.O.O., GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina

Vzorec odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 17.09.2026 09:15

Mesto odvzema: Vodovod Vipava skupni, Vipava, OŠ Draga Bajca, Kuhinja, pipa na koritu za pripravo suhih malic

Vzorec sprejel: Karmen Podgornik

Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 17.09.2026 12:37

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Temperatura vode	13.7	°C		/	/
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	/	/
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	282	µS/cm		2500	skladen
Indikativni parametri					
Aluminij	40	µg/L		200	skladen
Amonij	<0.02	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	0.8	NTU		4	skladen
Mikrobiološki parametri					
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 3	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ocenjeno 5	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/12561-26/95128-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-18/12561-26/95128-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/12561-26/95128-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-18/12561-26/95128-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vipava, OŠ Draga Bajca
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/95128
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - KSD d.o.o. Ajdovščina KSD d.o.o. Ajdovščina
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik:	KOMUNALA AJDOVŠČINA D.O.O., GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Naročilo:	5. aneks k Pogodbi o poslovnem sodelovanju 26/160 št. , PG-2700-16/25946-26/98209, z dne 01.01.2026 Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 26/160, z dne 23.03.2021
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 259243, 15.09.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Vipava skupni, Vipava, OŠ Draga Bajca, Kuhinja, pipa na koritu za pripravo suhih malic
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.09.2026 09:15

Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca


Datum in ura: 17.09.2026 12:37

Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 14.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

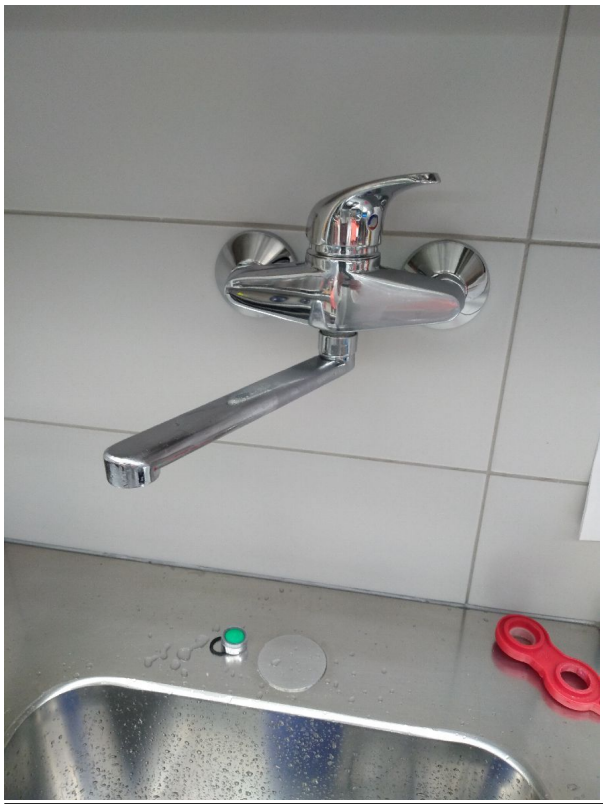

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-18/12561-26/95128-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	dež

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
Temperatura vode	13.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
	Meritev opravljena pri T = 13.7 °C				
Električna prevodnost (20°C)	282	µS/cm		ISO 7888:1985, na mestu odvzema	17.09.26 17.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 13.7 °C*				

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 14.10.2026 13:18

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1006-18/12561-26/95128-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vipava, OŠ Draga Bajca
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/95128
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - KSD d.o.o. Ajdovščina KSD d.o.o. Ajdovščina
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA AJDOVŠČINA D.O.O., GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Naročilo: 5. aneks k Pogodbi o poslovnem sodelovanju 26/160 št. , PG-2700-16/25946-26/98209, z dne 01.01.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 26/160, z dne 23.03.2021
Mesto odvzema: Vodovod Vipava skupni, Vipava, OŠ Draga Bajca, Kuhinja, pipa na koritu za pripravo suhih malic
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2026 09:15
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 17.09.2026 12:37
Sprejel: Karmen Podgornik

Datum poročila: 14.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Indikativni parametri					
Aluminij	40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	09.10.26 09.10.26
Amonij	<0.02	mg/L	NH_4^+	SIST ISO 7150-1:1996, NG	18.09.26 18.09.26
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B, NG	18.09.26 18.09.26
Motnost	0.8	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	17.09.26 17.09.26

Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 14.10.2026 11:05:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4006-18/12561-26/95128-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Vipava, OŠ Draga Bajca
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/95128; Lab. št.: 26/5505
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - KSD d.o.o. Ajdovščina KSD d.o.o. Ajdovščina
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA AJDOVŠČINA D.O.O., GORIŠKA CESTA 23 B, 5270 Ajdovščina
Naročilo: 5. aneks k Pogodbi o poslovnem sodelovanju 26/160 št. , PG-2700-16/25946-26/98209, z dne 01.01.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 26/160, z dne 23.03.2021
Mesto odvzema: Vodovod Vipava skupni, Vipava, OŠ Draga Bajca, Kuhinja, pipa na koritu za pripravo suhih malic
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2026 09:15
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 17.09.2026 12:40
Prevzel: Sonja Volk

Datum poročila: 22.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2026 18.09.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2026 18.09.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2026 19.09.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	17.09.2026 18.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 3	CFU/mL	17.09.2026 19.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 5	CFU/mL	17.09.2026 21.09.2026

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 22.09.2026 14:26:56

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.